



Proj. YDY 5 x 4 mm²  
z rozdzielni głównej RG

POWIERZCHNIA  
54,76m²

-1.01	KOTŁOWNIA
42,50m²	WYLEWKA BET.
-1.02	KOTŁOWNIA
12,26m²	WYLEWKA BET.

OZNACZENIA :

- GNIAZDO WTYKOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 10/16 A, 230 V, IP44
- WYPUST ZASILANIE SYSTEMU DETEKCJI GAZU ( 230 V )
- WYPUST ZASILANIE POMPY DO ŚCIEKÓW ( 230 V )  
TYP I STEROWANIE WG PROJEKTU BRANŻOWEGO
- PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM 230 V, IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY 230 V, IP20
- WYPUST OŚWIETLENIOWY - SUFIT
- OPRAWA TYPU "HERMI" PROD. KANLUX
- WYPUST OŚWIETLENIOWY - ŚCIANA ( KINKIET )
- OPRAWA TYPU "HERMI" PROD. KANLUX
- ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA - DO DEMONTAŻU

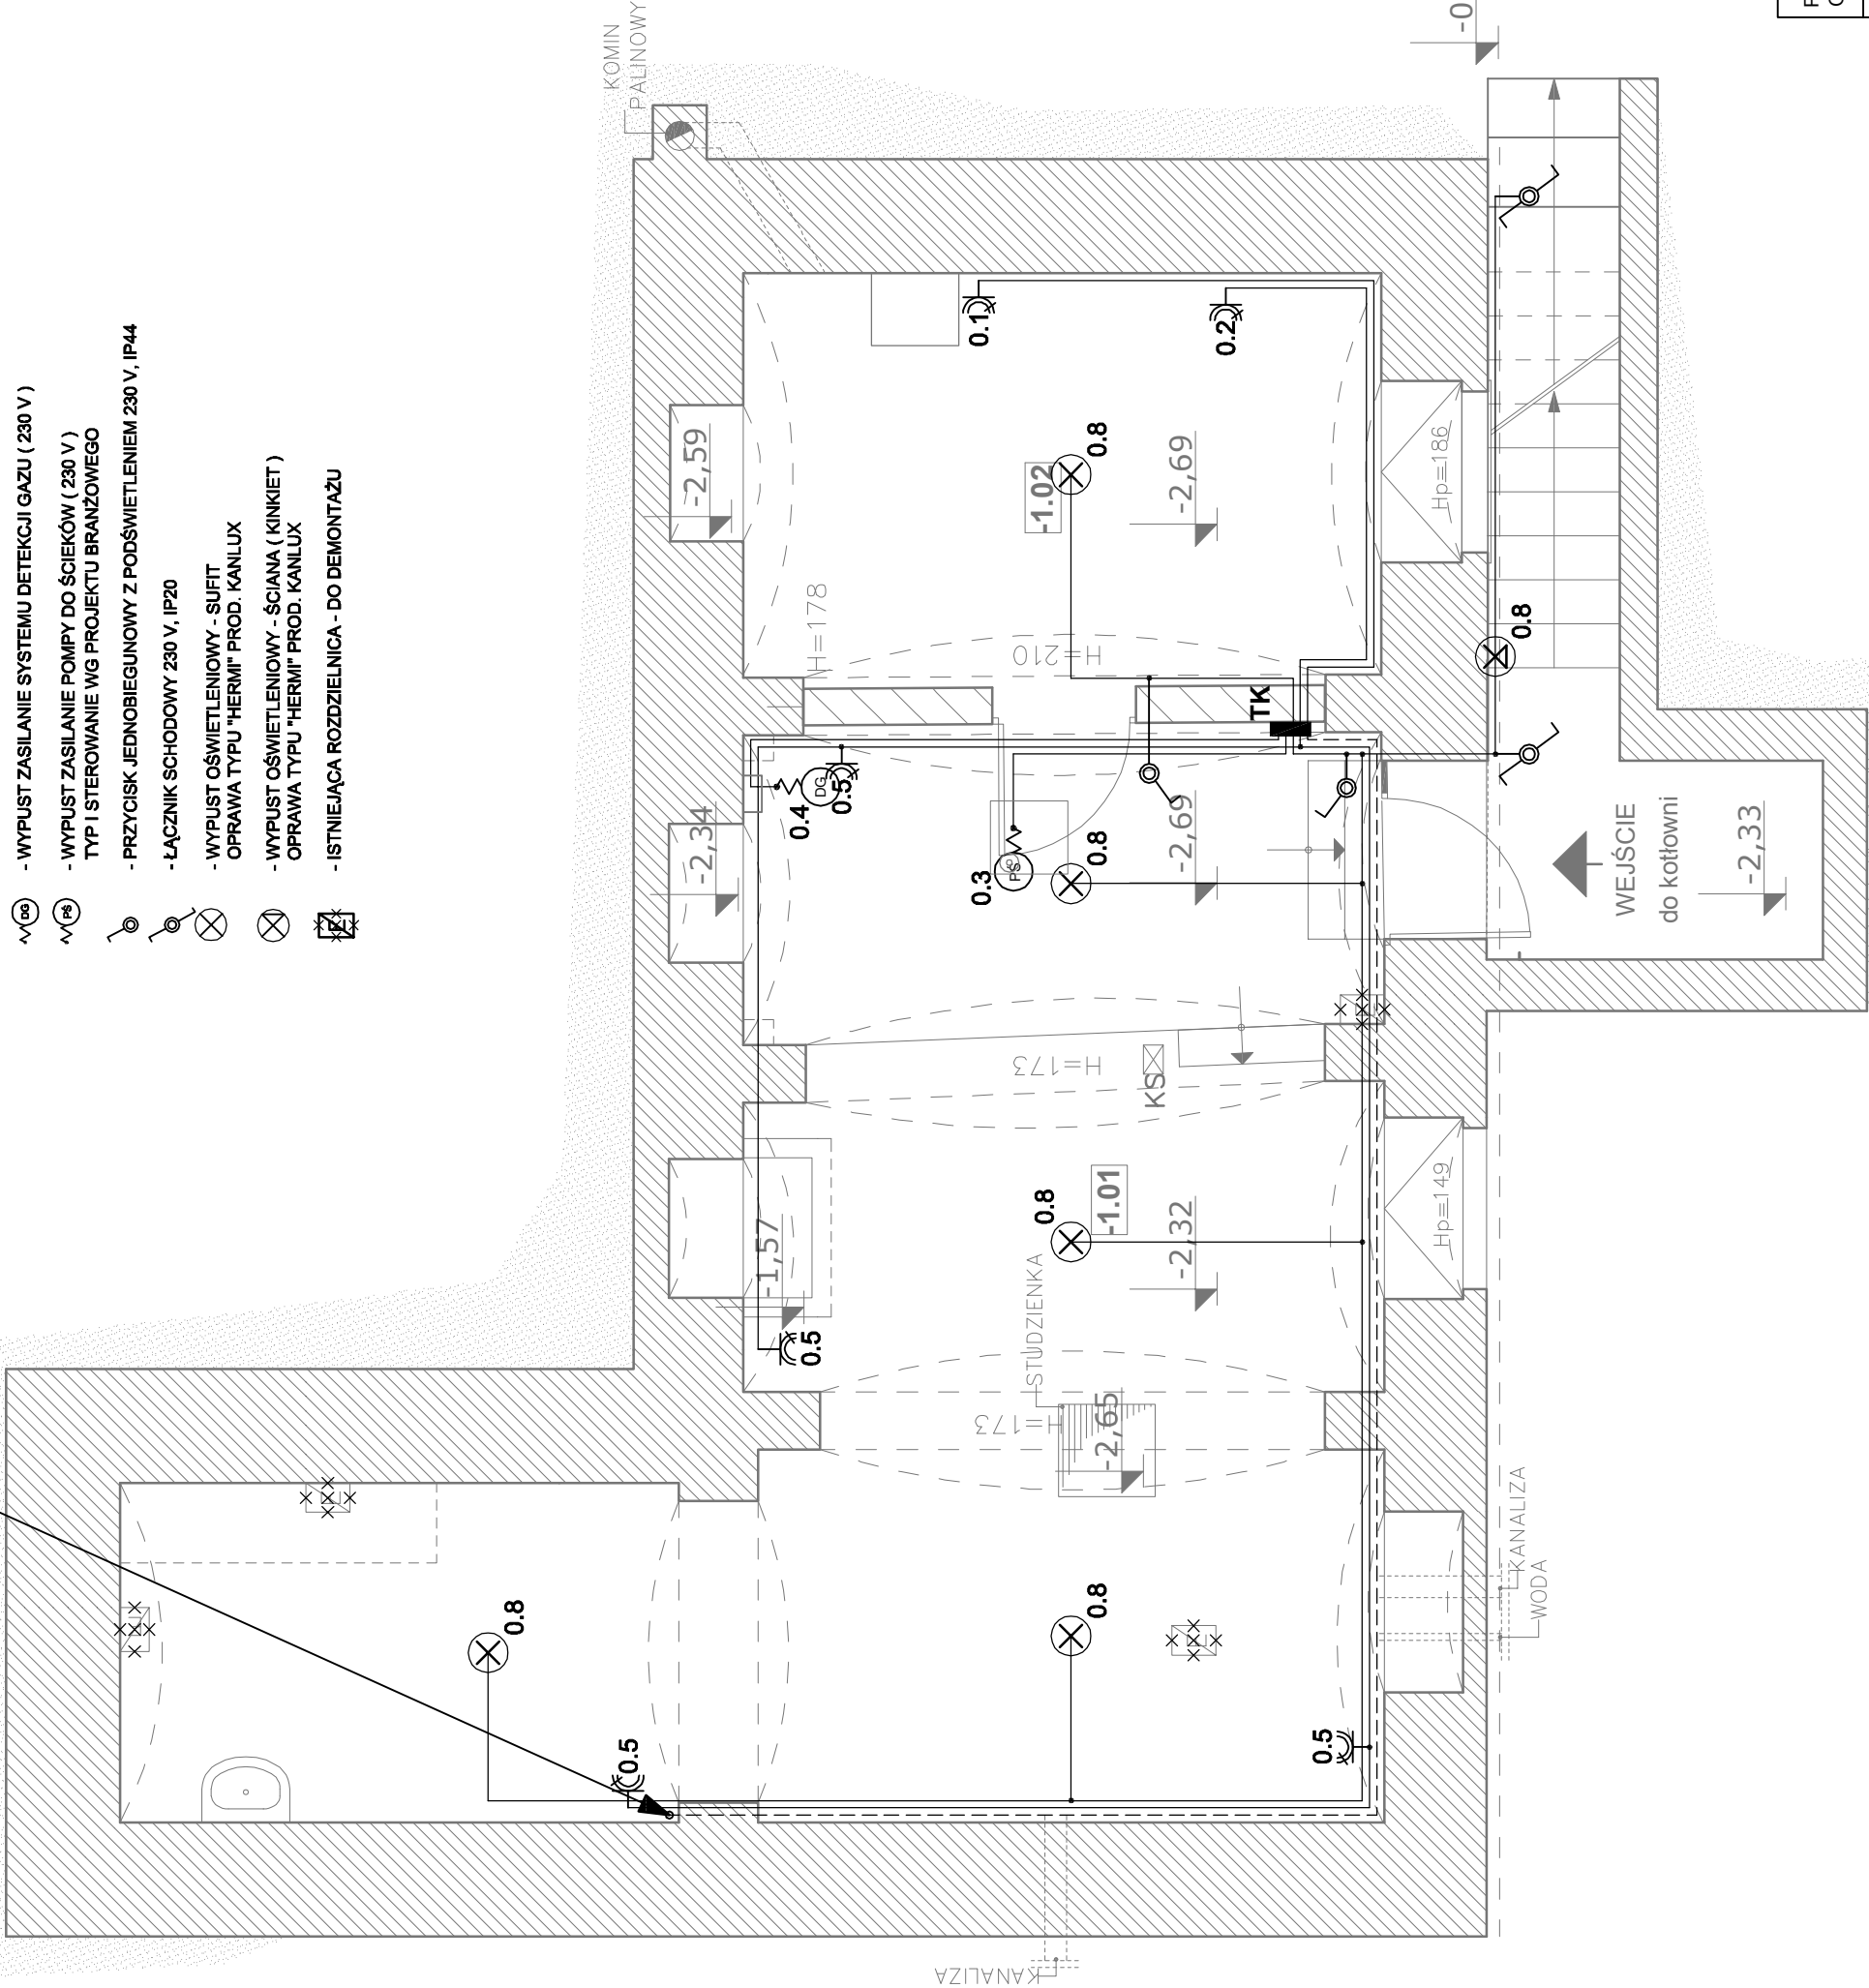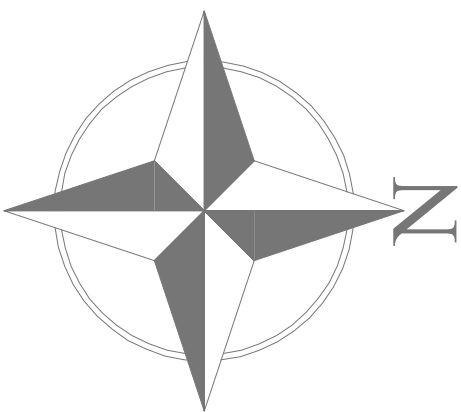

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ORAZ INSTALACJI CWU I CO		
ADRES:	LUBIN UL. GŁÓWNA 44 ( DZ. NR 67/3 ), 72 - 500 MIĘDZYDROJE		
INWESTOR:	DOM DZIECKA W LUBINIE Lubin ul. Główna 44 ; 72 - 500 Międzyzdroje		
RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE			
Opracował:	Łukasz Padyjasek	Skala:	1:50
Projektant:	Ryszard Filipowicz nr upr. 13/Sz/89	Nr rys.:	E-3
Sprawił:	mgr inż.Zenon Meller nr upr. 41/Sz/94	Data:	LISTOPAD 2009