


TK - W OBUDOWIE TYPU RN 2 x 12 - 55 (prod. LEGRAND)

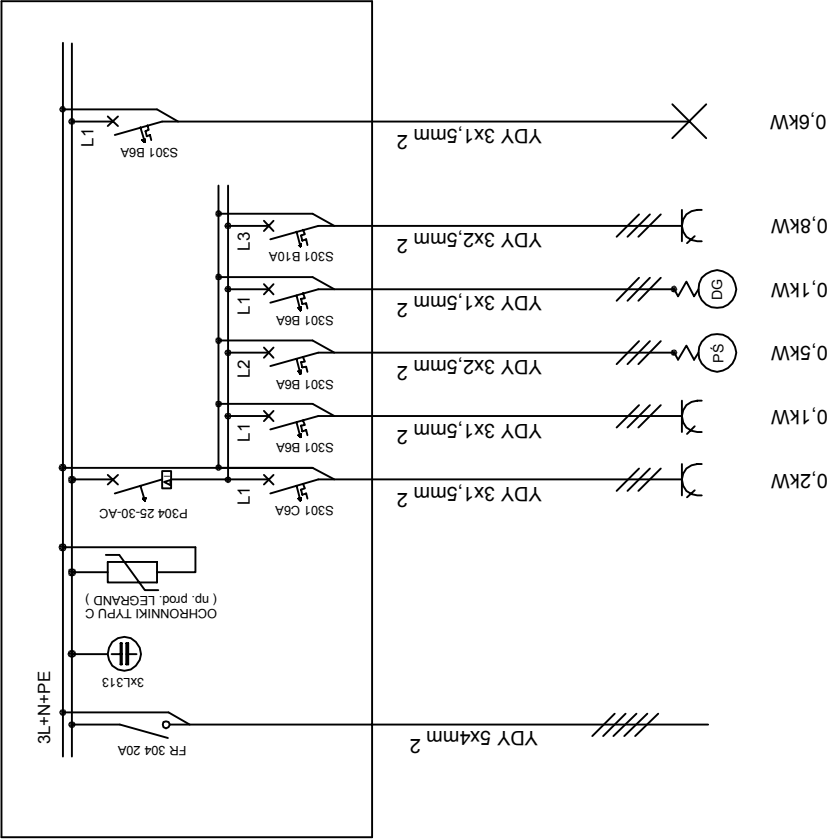

ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG

Gniazda wtykowe (obwód 0.1)
- zasilanie pieca co

Gniazda wtykowe (obwód 0.2)
- zasilanie pompy cyrkulacyjnej

Zasilanie pompy do ścieków (obwód 0.3)

Zasilanie systemu detekcji gazu (obwód 0.4)

Gniazda wtykowe (obwód 0.5)

Oświetlenie (obwód 0.6)

BILANS MOCY :

- Całkowita moc zainstalowana
Σ Pi=2,3kW
- Współczynnik jednoczesności
kz=0,8
- Szczytowa moc zapotrzebowana
Σ Pz=1,84kW
- lb=16A

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ORAZ INSTALACJI CWU I CO		
ADRES:	LUBIN UL. GŁÓWNA 44 (DZ. NR 67/3), 72 - 500 MIĘDZYZDROJE		
INWESTOR:	DOM DZIECKA W LUBINIE Lubin ul. Główna 44 ; 72 - 500 Międzydroje		
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TK			
Opracował:	Łukasz Padyjasek		Skala: _____
Projektant:	Ryszard Filipowicz nr upr. 13/Sz/89		Nr rys.: E-1
Sprawdził:	mgr inż.Zenon Meller nr upr. 41/Sz/94		Data: LISTOPAD 2009