


PRZEWODY PROWADZONE W PRZESTRZENI IZOLACJI ŚCIANY ( WEWNETRZNEJ)

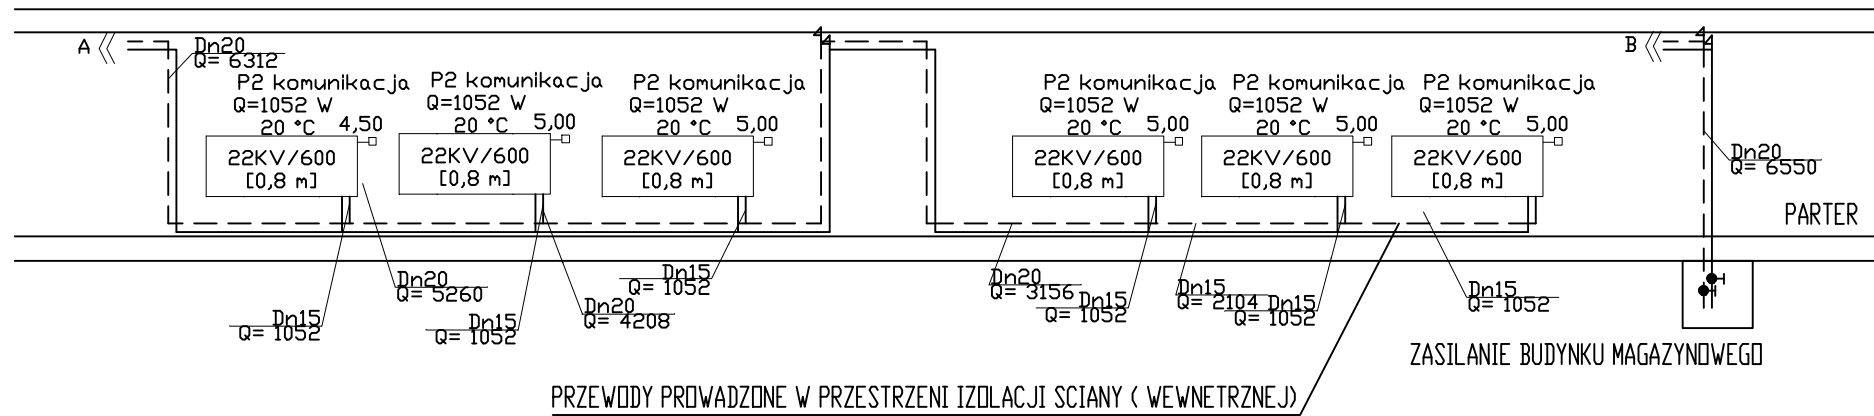

PRZEWODY PROWADZONE W PRZESTRZENI IZOLACJI ŚCIANY ( WEWNETRZNEJ)

ZASILANIE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

podpis :	PROJEKTOWAŁ :	
	inz. Bogna Tomaszewska upr. nr 92/Sz/2002	
podpis :	SPRAWDZAJĄCY :	
	inz. Krzysztof Gojewski upr. nr 62/Sz/2001	
Inwestycja		
Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przyszkolny		
Adres		
działki nr 76 i 77, obr. geod. nr 6 Kamień Pomorski		
Inwestor		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Wolińska 9a Kamień Pomorski		
temat rysunku		
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.		
faza:	branża:	
bud	IS	
nr rys.:	data:	skala:
5	sierpień 2009	1:100
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/ COPY RIGHTS RESERVED Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest nielegalne i podlega karze		